



Схема тепловых сетей  
от котельной БКУ-300 до детского сада,  
дома культуры и администрации п. Тарасовка

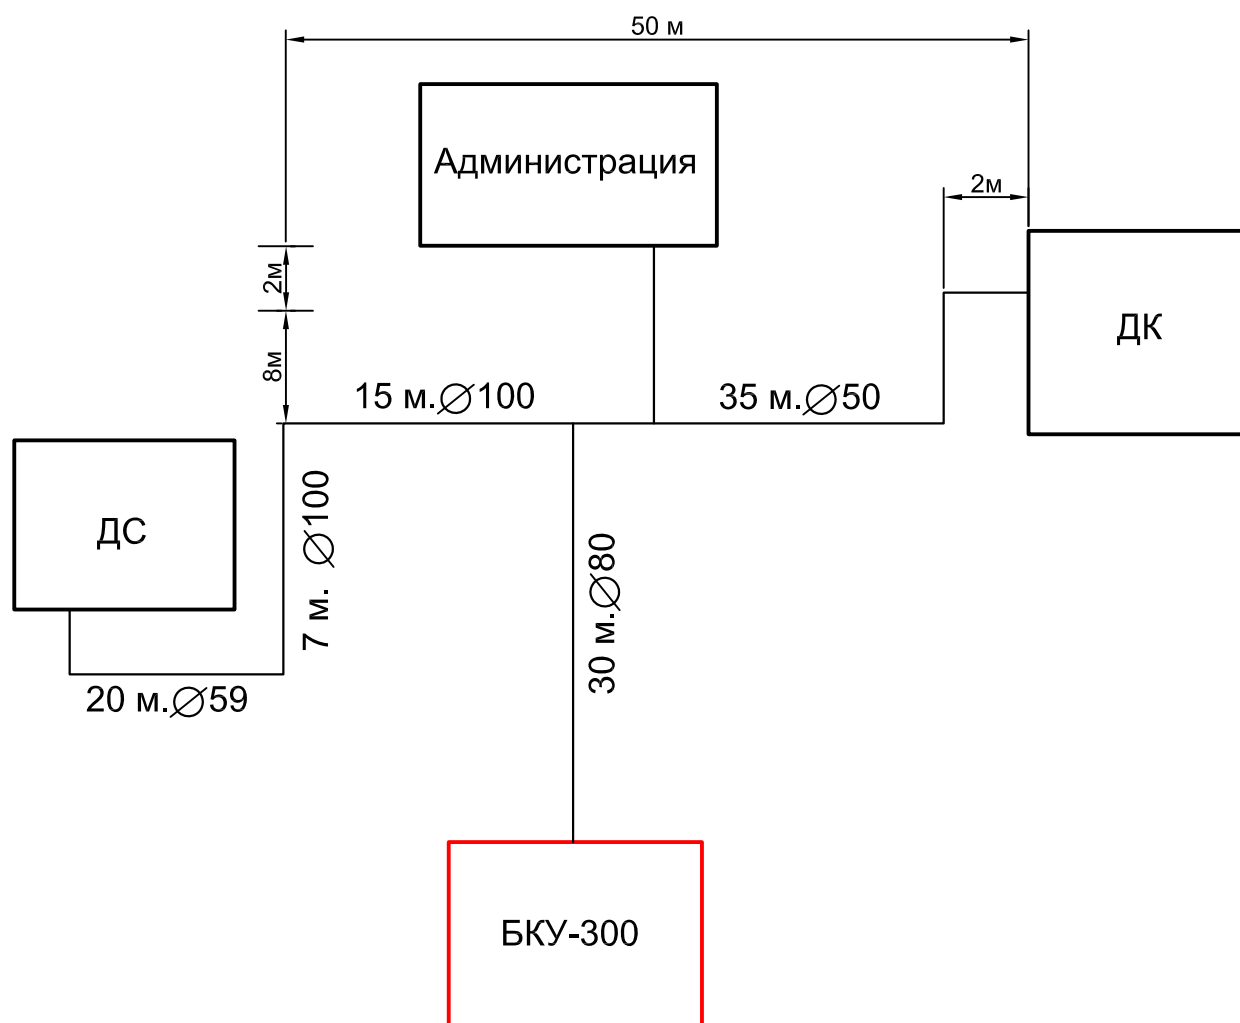

Условные обозначения:

 - Потребитель ТЭ

 - Источник ТЭ

 - ТС в двухтрубном исполнении

Ø59 - Диаметр труб ТС в двухтрубном исполнении