



Схема тепловых сетей
от котельной БКУ-300 до школы
п. Тарасовка

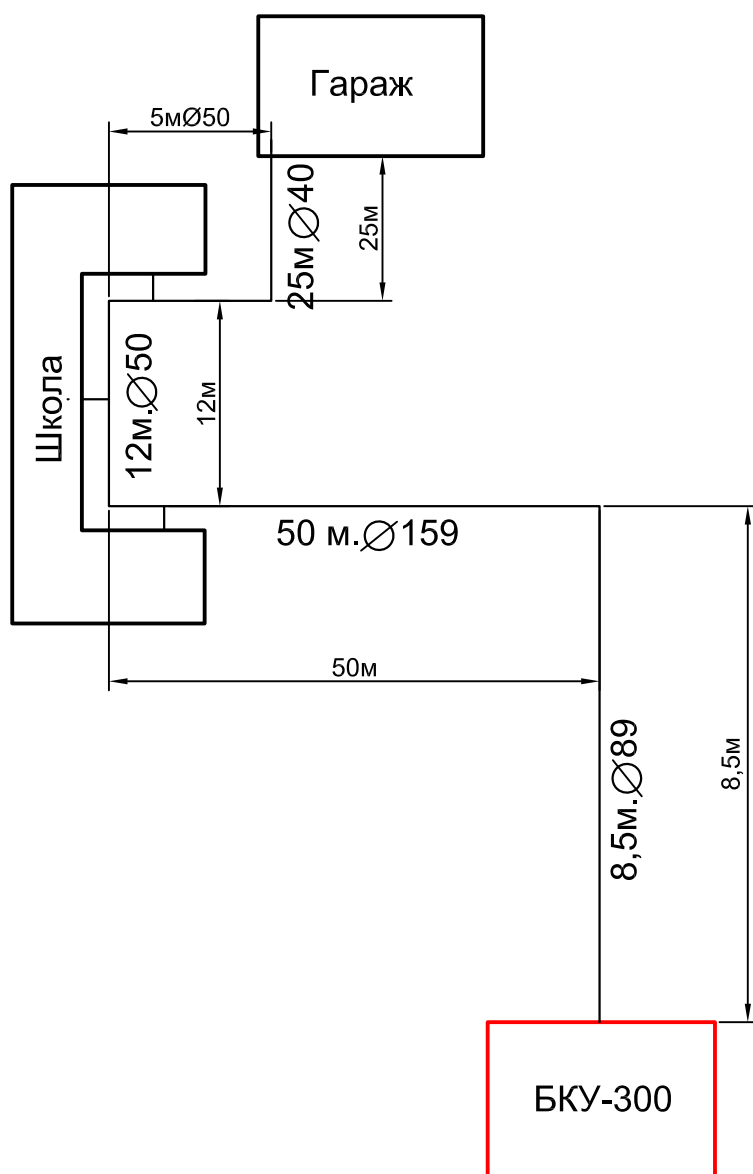

Условные обозначения:



- Потребитель ТЭ



- Источник ТЭ

— - ТС в двухтрубном исполнении

$\varnothing 59$ - Диаметр труб ТС в двухтрубном исполнении